


RÉSEAU MONOPHASÉ 230 V T+N+Ph

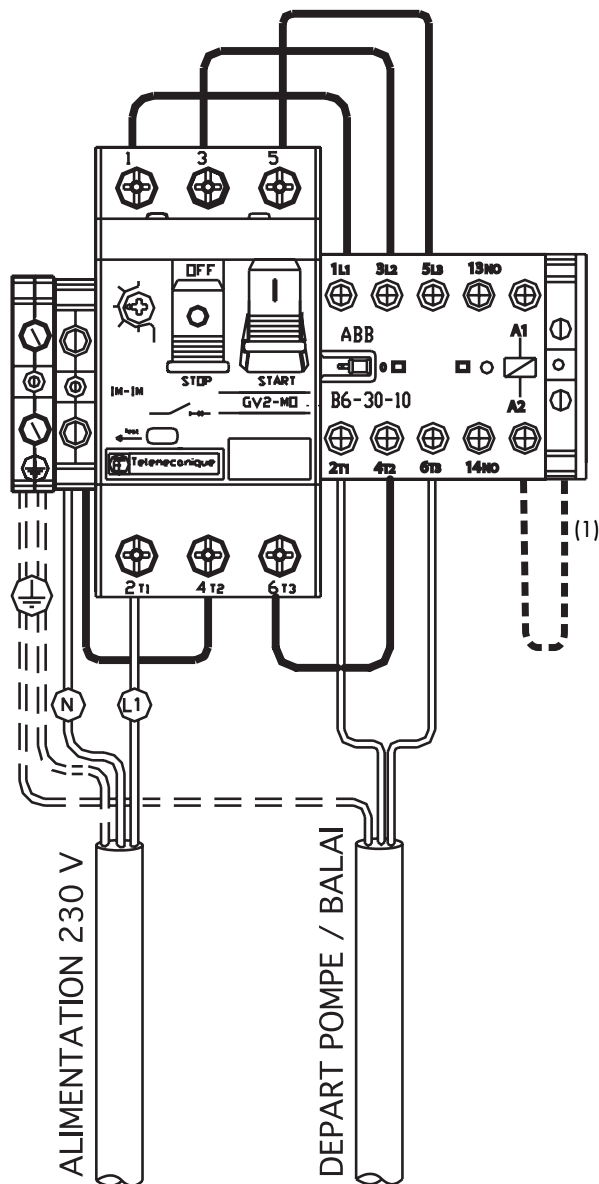

NOTA


(1) POUR LE BRANCHEMENT D'UN
SURPRESSEUR BALAI :

- retirer le schunt de la borne A2 du
contacteur et de la borne orange
- et câbler l'asservissement pompe
(bornes 13-14 ou bornes 7-8
contacteur pompe)

POUR LE BRANCHEMENT D'UNE
POMPE DE FILTRATION :
Laisser le schunt en place.

Les liaisons internes représentées ne
sont à réaliser que sur les coffrets
livrés avec disjoncteur moteur séparé.

RÉSEAU TRIPHASÉ T+N+3 Ph

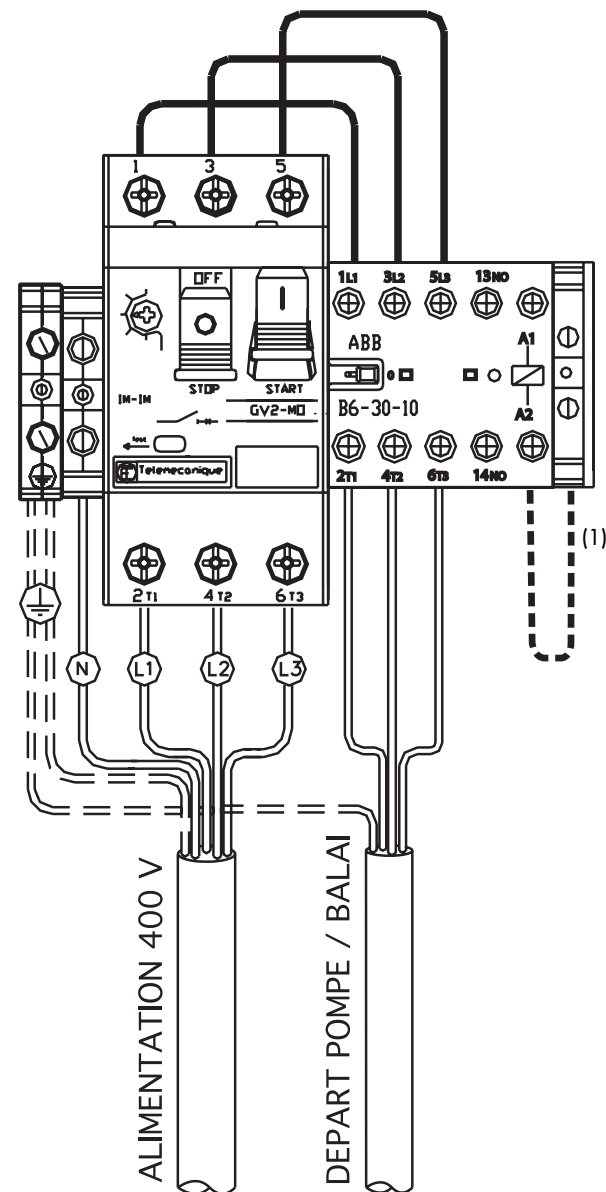

Tension de circuit de commande 230V/50Hz
Tension d'alimentation Monophasé 230V 50Hz
Triphasé 400V/ 50Hz

Indice de protection IP67
Isolement Classe II
Poids 1,150 kg
Dimensions coffret L155xH155xP135 mm



